


Profil 1
Podziałka 1:100/500

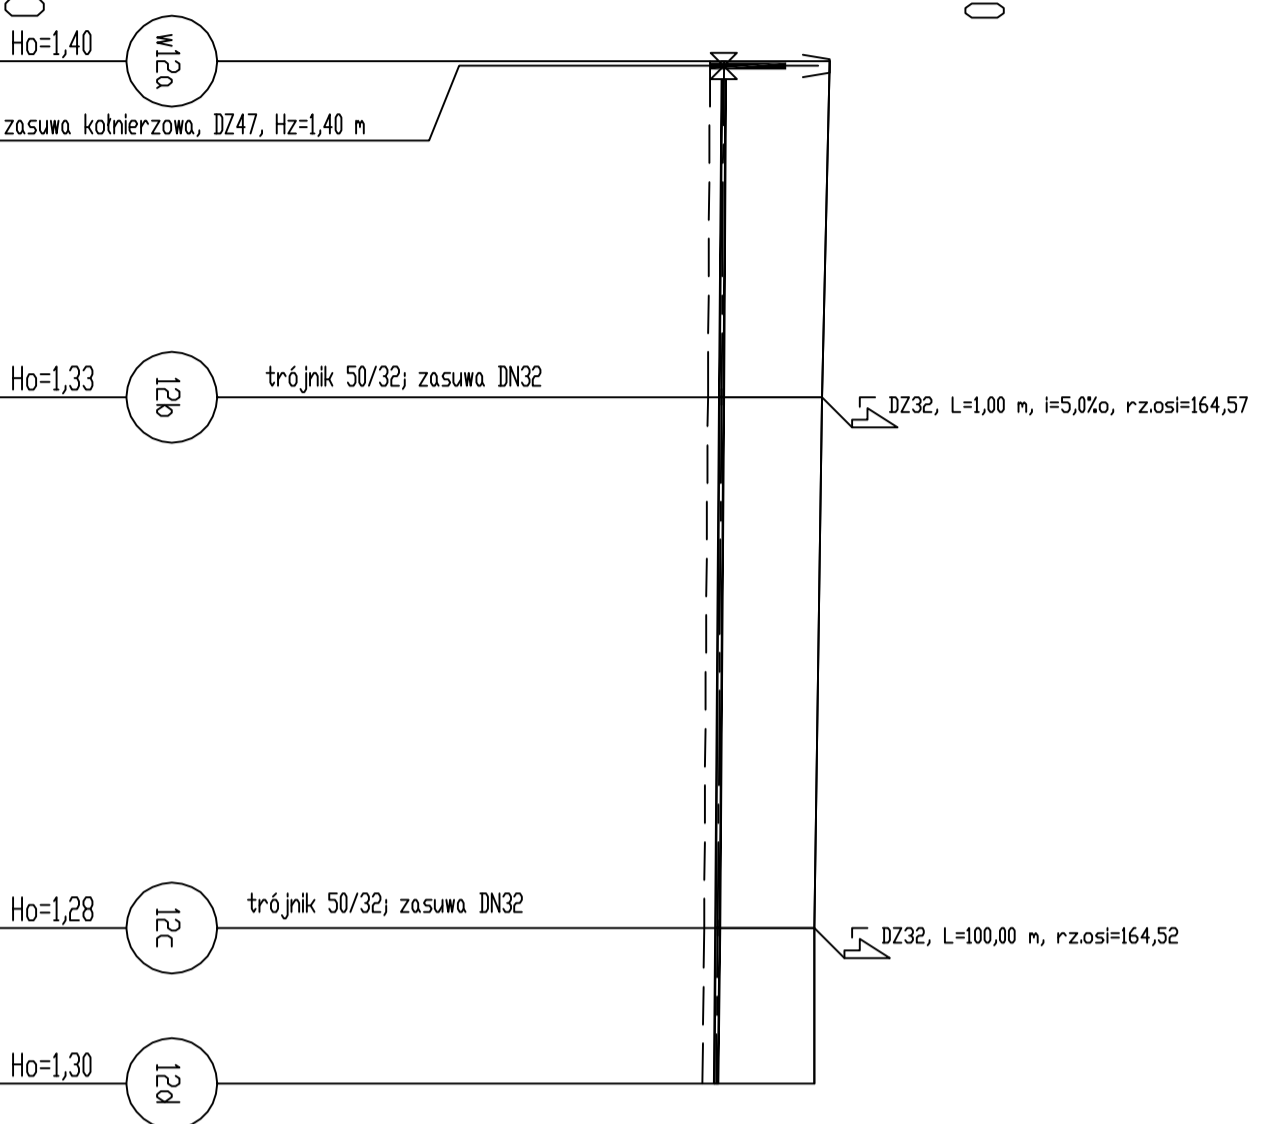

Długość wszystkich przewodów: 67,6[m]

Rzędna istniejącego terenu	166,00	165,90	165,80	165,80
Rzędna osi proj. rurociągu	164,60	164,57	164,52	164,50
Długość odcinka	0,00	21,90	22,20	35,10
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=57,30		i=1,4 ‰	i=1,9 ‰
Proj. średnica zewnętrzna, materiał				DZ63, PE-HD
Hektometr i odległości	00	22,20	57,30	67,60

Projektował:	mgr inż. A. Prokopowicz upr. prof. 654194/UW	03.2009.	Podziałka: 1:100/500	Stadium: PR+PW
Sprawił:			Investor: GMINA STRZELIN	
	Nazwisko:	Podpis:	Data:	Objekt: Kanalizacja, sanitarna i sieć wodociągowa dla miejscowości Szczawin
PRACOWNIA PROJEKTOWA ANNA PROKOPOWICZ			Nazwa rysunku: Profil wodociągu DZ63 PE od węzła W12a do W12d	
			Numer rysunku: 3	