


dopływ wody chlorowanej
rura PVC $\varnothing 25$ ciśnieniowa
z filtracji basenu 25x12,5



rura PVC $\varnothing 50$
do kanalizacji

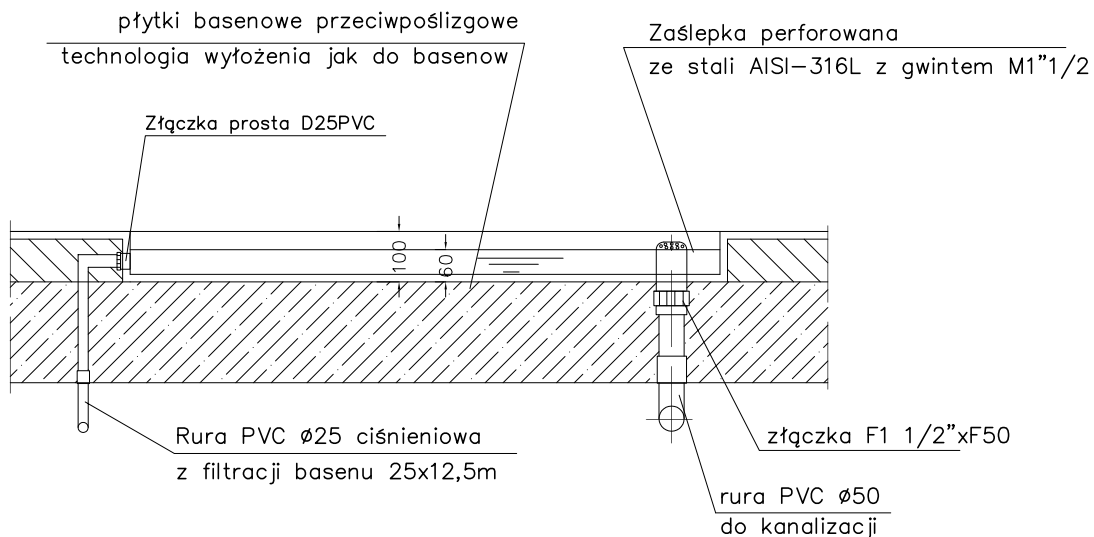

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek nie może być bez zgody DKT Expert kopiowany, udostępniany osobom trzecim, ani wykorzystywany w inny sposób

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Nazwisko	Data	Podpis	BRODZIK DO PŁUKANIA STÓP	
	K.Torbicz	04.2009			
	M.Barczyk	04.2009			
Podziałka	DKT EXPERT Kraków, ul. Wrocławska 53 tel (12) 632-93-73 fax (12) 632-93-58			nr proj.	
1:15				nr rys.	ST-MBR-01
				Rewizja	